


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia
Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche
 Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento
P +39 0461 492930
@ serv.acquenergia@provincia.tn.it
pec serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
web www.energia.provincia.tn.it

Raccomanda AR

SPETT.LE
 DALLA VECCHIA MARIA CHIARA
 VIA S. ANDREA 39
 35010 VIGONZA PD

SPETT.LE
 FRANCESCATO LEANDRO
 VIA ONGARIE 3
 31050 MORGANO TV

e, p.c. SPETT.LE COMUNE DI
 38050 CANAL SAN BOVO TN

SPETT.LE
 UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE
 VIA FIUME, N. 8
 38054 FIERA DI PRIMIERO TN

Trento, 21 GEN. 2020

 Prot. n. S173/2020/37579/18.6.2

Oggetto: Presa d'atto con prescrizioni, della dichiarazione preventiva per la derivazione di acqua pubblica dalla sorgente non denominata, in Comune di Canal San Bovo ad uso domestico.

Dichiarazione preventiva presentata il 13.01.2020

Titolare: Dalla Vecchia Maria Chiara e altri.

PRATICA C/16472 (Da citare nella corrispondenza)

[IRDP- Titolo a derivare acqua pubblica – fine procedimento]


Con note prot. n. 739419 e 739325 dd 22.11.2019 veniva notificato il verbale di accertamento n. 32/2019/S nel quale si contestava ai signori Dalla Vecchia Maria Chiara e Francescato Leandro la derivazione abusiva da due prese poste sulla p.f. 7665/1 in C.C. di Canal San Bovo. Nel medesimo si ordinava l'immediata cessazione della derivazione abusiva.

Con dichiarazione preventiva presentata in data 13.01.2020 la S.V. ha dichiarato di voler effettuare la derivazione d'acqua dalla sorgente scaturente sulla p.f. 7665/1 del C.C. di Canal San Bovo alla quota di 1.158 m s.l.m., per una portata di massimi 0,50 l/s e medi 0,05 l/s ad uso domestico.


Dall'analisi della documentazione tecnica, si desume che la derivazione è costituita da una presa in sassi e malta con collegata una tubazione di diametro 8 cm che alimenta un serbatoio in materiale plastico da cui si diparte una tubazione in polietilene che, dopo un percorso di 350 m circa alimenta un secondo serbatoio ed da questo le p.ed. 1971/1 e 194 del C.C. di Canal San Bovo.

Ai sensi dell'art. 46 del "Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica" approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg di data 23 giugno 2008, si prende atto della suddetta Dichiarazione preventiva, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- di limitare la portata derivata alla portata massima di concessione di 0,5 l/s tramite le due soluzioni di seguito riportate:
 - a) un limitatore di portata tipo Autoflow o altro, posizionato sulla tubazione d'adduzione all'interno del pozzetto in cls posto nelle immediate vicinanze del serbatoio o dell'utilizzo. Sulla valvola limitatrice dovranno essere apposti degli anelli tali da permettere la sigillatura da parte del Servizio concedente.

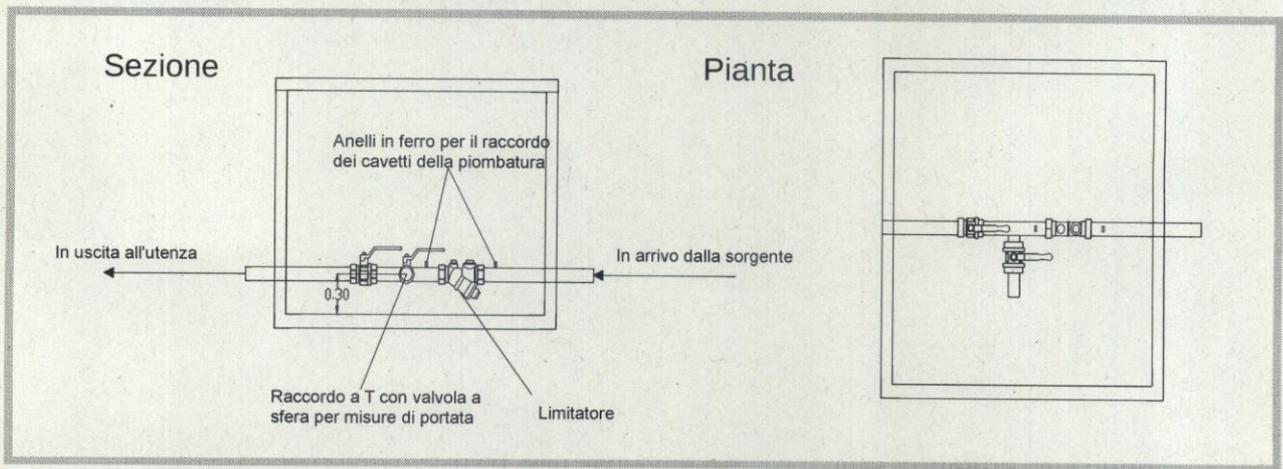

- b) realizzazione di un pozzetto di presa presso la sorgente. Realizzazione di foro tarato tra i due pozzetti con carico idraulico garantito dallo scarico di troppo pieno. Per tale modalità è necessario un calcolo idraulico da parte di un tecnico.

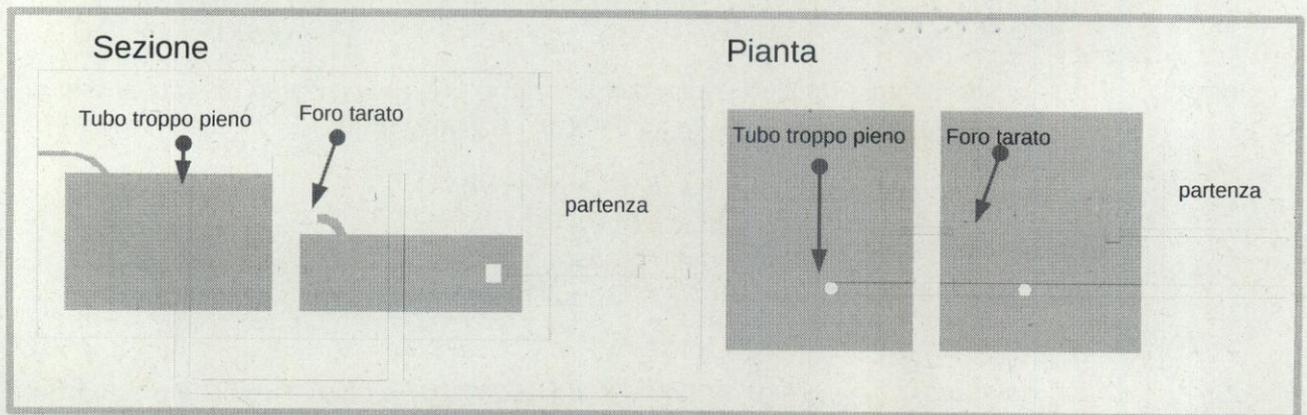

- ultimata la costruzione delle opere, il titolare, entro i successivi 60 giorni, dovrà inoltrare al Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche la **Relazione di fine lavori**, di cui si allega copia (modello B2), il titolare non potrà attivare la derivazione prima dell'invio, allo scrivente Servizio, della **suddetta relazione**;

La ricevuta della Dichiarazione preventiva, congiuntamente alla presente, deve essere conservata dal titolare.

Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche della nuova derivazione in questione con decorrenza dal 13.01.2020, data di presentazione della Dichiarazione preventiva:

Titolare della concessione	Dalla Vecchia Maria Chiara
Contitolari	Francescato Leandro
Derivazione da	sorgente scaturente sulla p.f. 7665/1 del C.C. di Canal San Bovo alla quota di 1.158 m s.l.m.
Uso	domestico
Particelle servite	p.ed. 1971/1 e 194 del C.C. di Canal San Bovo.
Portata massima	0,50 l/s
Portata media	0,05 l/s
Periodo di utilizzo	01/01-31/12
Scadenza	31/12/2049

Si rende noto infine che:

- la presente presa d'atto non esonera il titolare dall'ottenere, sotto la propria esclusiva responsabilità, ogni altro permesso, autorizzazione, licenza, concessione o quant'altro necessario per la concreta realizzazione delle opere previste;
- qualunque variazione al titolo come sopra ridefinito deve essere preventivamente richiesta o comunicata;
- ogni eventuale cambio di titolarità dell'utenza deve essere comunicata entro il termine di 90 giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato il subentro, pena il pagamento di una sanzione amministrativa.

Si informa che dovrà essere trasmessa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente nota, documentazione fotografica riferita all'asportazione del pozzetto relativo alla seconda sorgente, per cui non è stata presentata domanda di derivazione.

Per ulteriori eventuali informazioni è disponibile il tecnico di zona per. ind. Tomasi Fabrizio (n. tel. 0461-492937; 0461-492930). Orario di apertura al pubblico: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.45 ed inoltre il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30. Si consiglia la prenotazione di un appuntamento.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
-geom. Roberto Lunardelli-
All.



IL DIRIGENTE
- ing. Franco Rocher -